

เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2566 และ 2567 (ลูกบาศก์เมตร)

ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2567	778	761	1,044	1,016	1,063	1,013	978	1,055	1,201	890	935	1,154	11,888
2566	1,654	1,423	1,136	1,092	1,740	1,779	2,208	2,512	3,978	4,113	1,045	937	23,617
ใช้เพิ่มหรือลดจาก ปี 2566	-876	-662	-92	-76	-677	-766	-1,230	-1,457	-2,777	-3,223	-110	217	-11,729
ร้อยละใช้เพิ่มหรือ ลดจากปี 2566	-	-	-8.10%	-6.96%	-	-	-	-	-69.81%	-78.36%	-10.53%	23.16%	-49.66%
การบรรลุเป้าหมาย การอนุรักษ์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ	บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย	ไม่บรรลุ เป้าหมาย	บรรลุ เป้าหมาย

ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2567 ลดลง 1%													
สาเหตุที่นำไปสู่ การบรรลุผลเพื่อ การปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง (กรณี บรรลุเป้าหมาย)	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง	มีช่างเข้า มา ปรับปรุง บันไดใน อาคาร	มีการ รณรงค์ การ ประหยัด น้ำอย่าง ต่อเนื่อง
สาเหตุและแนว ทางแก้ไข (กรณีที่ ไม่บรรลุผล)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก มิเตอร์น้ำ 9643693=อาคารหอสมุด(อาคารมาตร)+อาคารเซรามิก+อาคารเสียง (อ.2+..)

วศ. มี มิเตอร์น้ำ 249029=อาคารตัว+SAL (อ.1+4) มิเตอร์น้ำ 31502842=อาคารพศ.วศ (อ.3)

มิเตอร์น้ำ 65047466=อาคารทช.วศ.(อ.5)(มิเตอร์ใหม่แยกจากสโมสร ส.ค61)

สถิติการใช้น้ำประปาอาคารหอสมุด ปีงบประมาณ 2560-2567 (ลูกบาศก์เมตร)

รายเดือนแยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	เฉลี่ย/เดือน	เพิ่ม/ลดจากปีก่อน
2567	778	761	1,044	1,016	1,063	1,013	978	1,055	1,201	890	935	1,154	11,888	990.67	-49.66%
2566	1,654	1,423	1,136	1,092	1,740	1,779	2,208	2,512	3,978	4,113	1,045	937	23,617	1,968.08	571.32%
2565	70	32	129	194	92	285	138	111	126	122	232	1,987	3,518	293.17	20.56%
2564	264	385	311	284	69	377	386	78	283	237	114	130	2,918	243.17	-71.17%
2563	2,090	1,295	1,417	1,375	1,294	433	403	210	602	444	267	290	10,120	1,556.92	-44.43%
2562	989	995	1,269	2,811	1,302	1,204	1,318	1,353	1,619	1,476	1,962	1,849	18,183	2,797.38	41.59%
2561	878	987	1,190	1,278	1,164	1,137	1,033	931	1,130	986	1,020	1,108	12,842	1,975.69	-0.35%
2560	1,353	1,653	748	1,462	1,486	1,616	925	660	614	494	742	1,134	12,887	1,982.62	ปีแรก

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก มิเตอร์น้ำ 9643693=อาคารหอสมุด(อาคารมาตร)+อาคารเซรามิก+อาคารเสียง (อ.2+..)


วศ. มี มิเตอร์น้ำ 249029=อาคารตัว+SAL (อ.1+4) มิเตอร์น้ำ 31502842=อาคารพศ.วศ (อ.3)

มิเตอร์น้ำ 65047466=อาคารทช.วศ.(อ.5)(มิเตอร์ใหม่แยกจากสโมสร ส.ค61)


[Link ตารางและกราฟสถิติการใช้น้ำประปา](#)

ปีงบประมาณ 2560-2567

แยกรายเดือนตามปีงบประมาณ

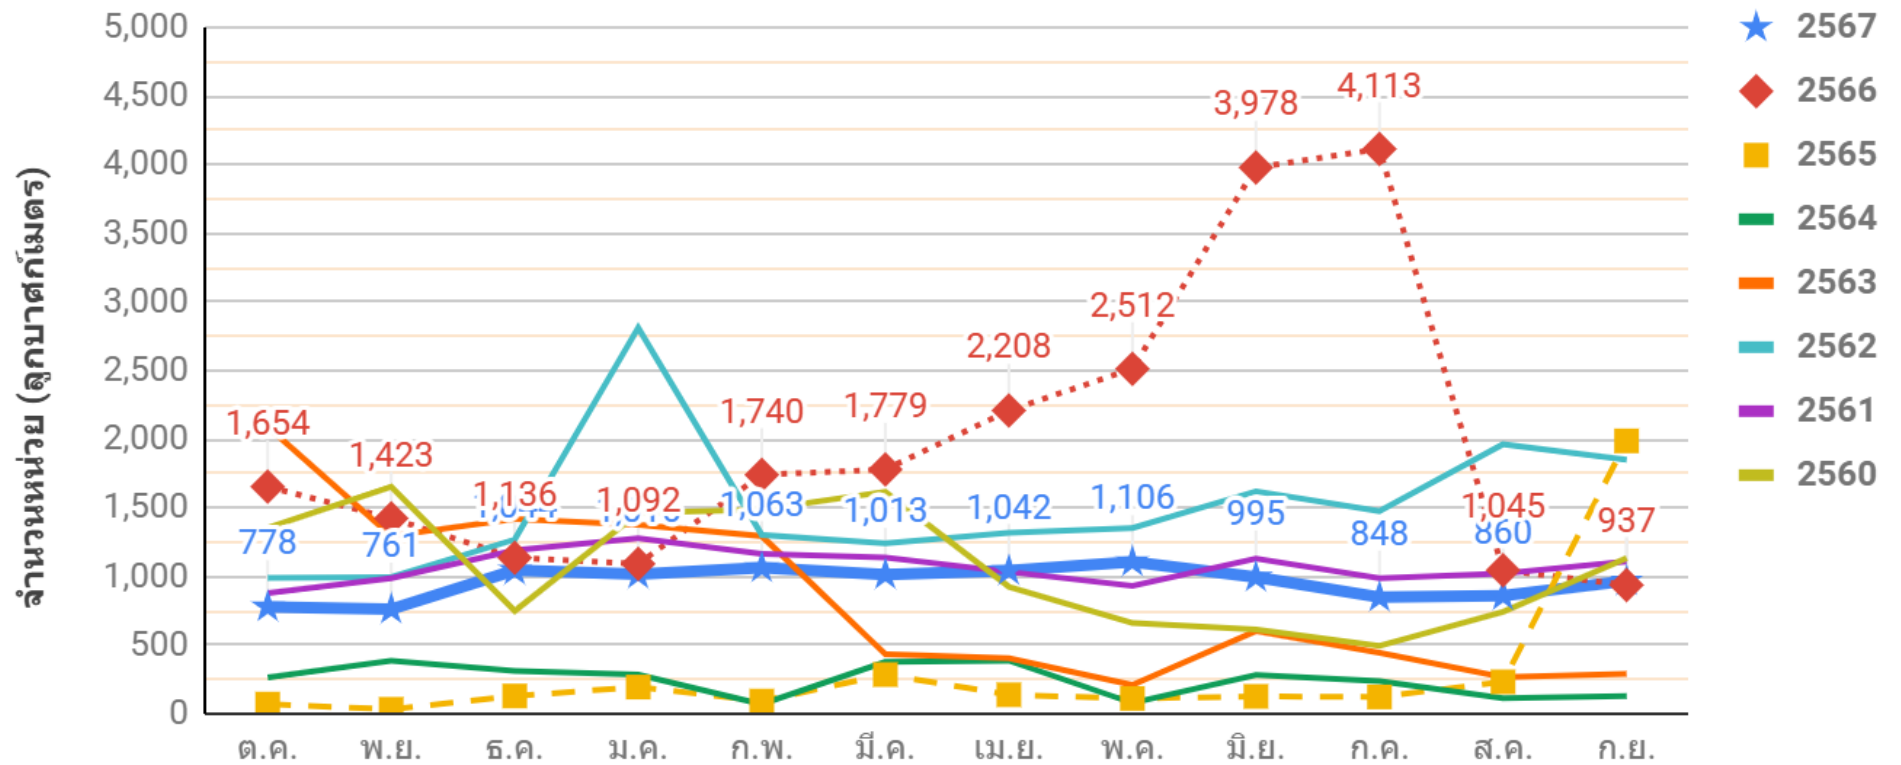

สถิติการใช้น้ำประปาอาคารมหาวิทยาลัย อาคารเซรามิก อาคารเสียง รายปีงบประมาณ

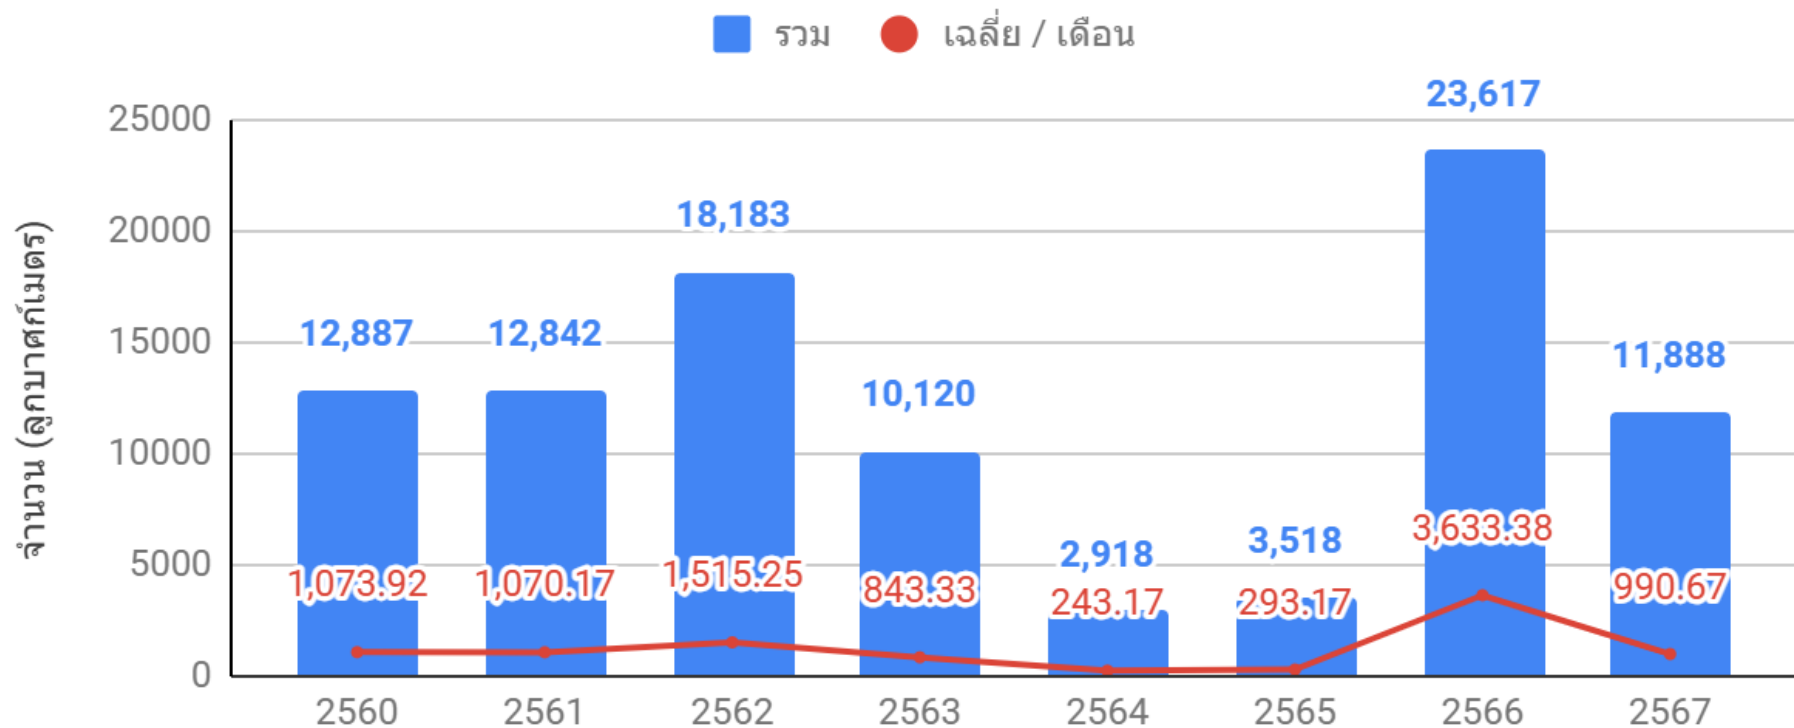

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก มิเตอร์น้ำ 9643693=อาคารหอสมุด(อาคารมาตร)+อาคารเซรามิก+อาคารเสียง (อ.2+..)

วศ. มี มิเตอร์น้ำ 249029=อาคารตัว+SAL (อ.1+4) มิเตอร์น้ำ 31502842=อาคารพศ.วศ (อ.3)

มิเตอร์น้ำ 65047466=อาคารทช.วศ.(อ.5)(มิเตอร์ใหม่แยกจากสโมสร ส.ค61)